




## ガス系消火設備に注意してください

駐車場や電気室などに設置している不活性ガス消火設備やハロゲン化物消火設備などのガス系消火設備について、次の項目に十分注意されるようお願いいたします。

### 注意項目

- 1 火災の場合以外は、消火ガス放出用の手動起動装置に触れないでください。
- 2 手動起動装置の操作扉を誤って開けてしまい、音響警報装置が作動した場合は、扉を閉め、点検業者などに確認の依頼をしてください。
- 3 消火ガスが噴出される旨の音響警報装置が作動した場合は、ただちに防護区画の外へ避難してください。
- 4 消火ガスが噴出される旨の音響警報装置が作動した場合に、消火ガスが噴出される防護区画内やその周辺に建物利用者がいる場合は、ただちに避難するよう促すとともに、防護区画に近寄らないよう周知してください。
- 5 ガス系消火設備に何らかの異常を確認した場合は、点検業者などに速やかに連絡してください。

### ガス系消火設備の構造等イメージ

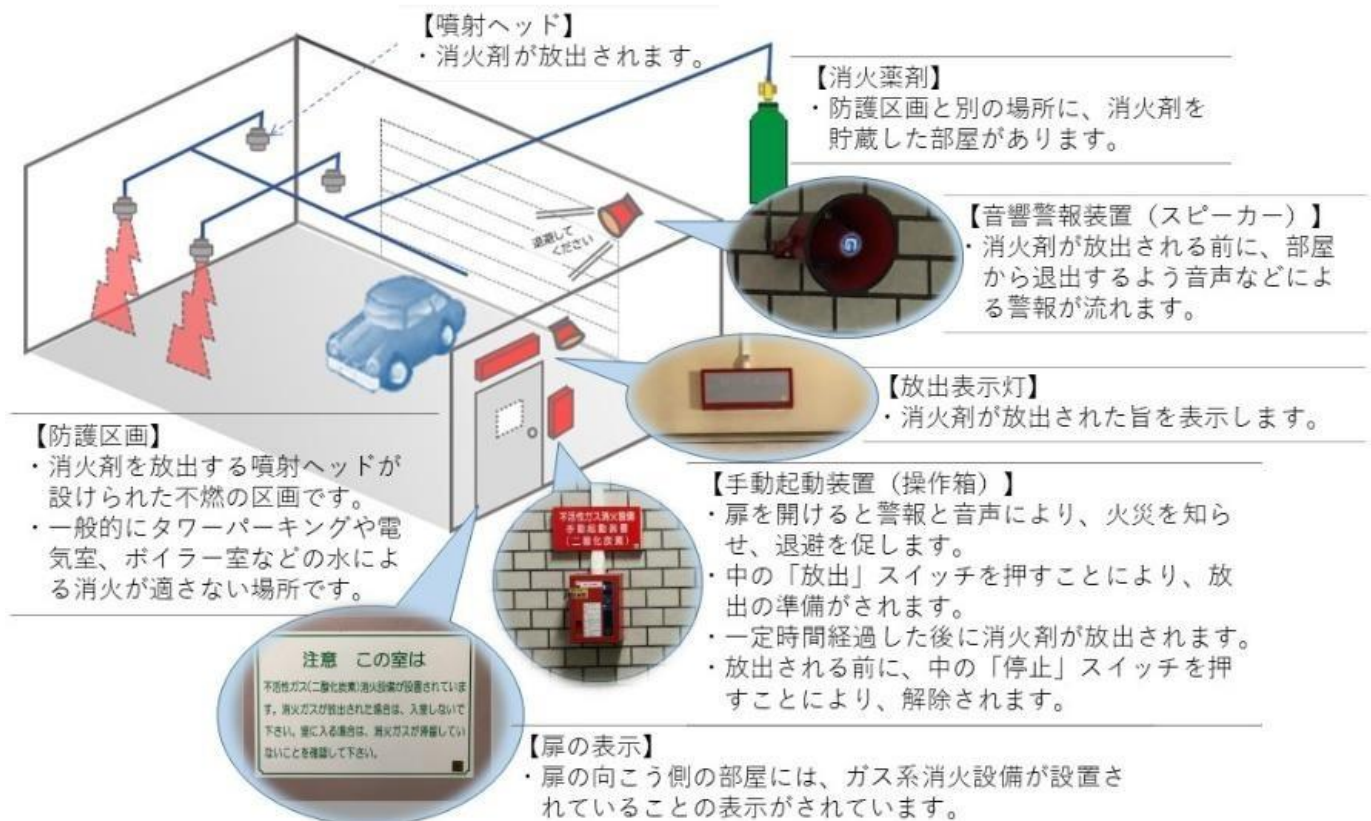

※ここに記載の他、制御盤や起動容器、圧カスイッチなど付属設備があります。