令和8年度　一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(最終処分場)

令和8年5月29日 更新

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

単位:t

	不燃物 (破砕処理施設)
4月	74.70
5月	
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	
1月	
2月	
3月	
合計	74.70

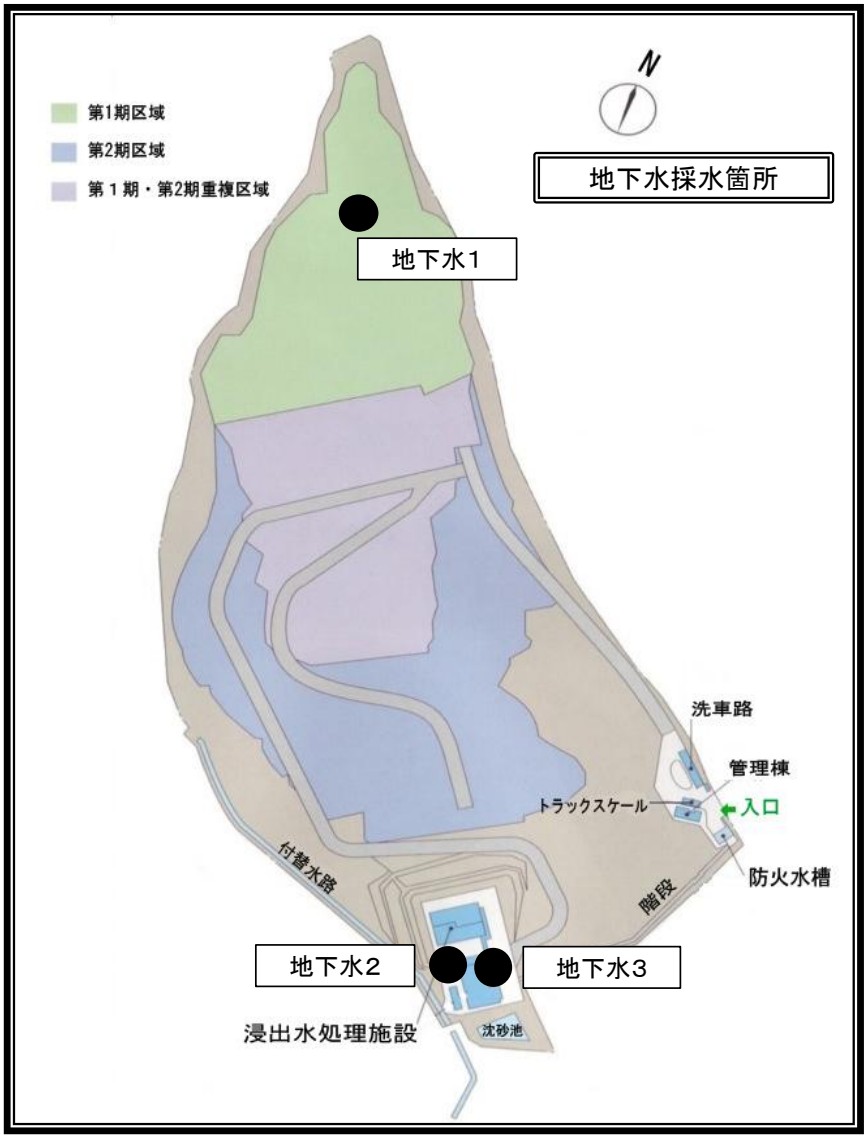

2. 水質検査結果

(1)地下水①

〇地下水1

採取日	4月7日											
水温(℃)	18.2											
電気伝導率(mS/m)	46											
塩素イオン(mg/L)	30											
測定結果取得日	4月23日											

〇地下水2

採取日	4月7日											
水温(℃)	18.0											
電気伝導率(mS/m)	130											
塩素イオン(mg/L)	290											
測定結果取得日	4月23日											

〇地下水3

採取日	4月7日											
水温(℃)	17.8											
電気伝導率(mS/m)	220											
塩素イオン(mg/L)	620											
測定結果取得日	4月23日											

(2)地下水②

水質測定項目	単位	地 下 水 2		地 下 水 3	
採水日	−				
採水時刻	−				
気温	℃				
水温	℃				
色度	度				
外観	−				
臭気	−				
水素イオン濃度(pH)	−				
全シアン	mg/L				
カドミウム	mg/L				
鉛	mg/L				
六価クロム	mg/L				
ひ素	mg/L				
総水銀	mg/L				
アルキル水銀	mg/L				
セレン	mg/L				
1,2−ジクロロエチレン	mg/L				
1,4−ジオキサン	mg/L				
クロロエチレン	mg/L				
測定結果取得日	−				

(3)放流水(採水箇所：サンプリングドレイン)

水質測定項目	単位	採水日 水質基準	4月7日											
採水時刻	−	−	9時36分											
気温	℃	−	18.0											
水温	℃	−	18.2											
色度	度	−	−											
外観	−	−	−											
臭気	−	−												
水素イオン濃度(pH)	−	5.8～8.6	7.4											
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60	<1											
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	60	5											
浮遊物質量(SS)	mg/L	60	<1											
大腸菌数	cfu/mL	800	<1											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03	−											
シアン化合物	mg/L	1	−											
有機燐化合物	mg/L	0.2	−											
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	−											
六価クロム化合物	mg/L	0.2	−											
ひ素及びその化合物	mg/L	0.1	−											
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005	−											
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	−											
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003	−											
トリクロロエチレン	mg/L	0.1	−											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	−											
ジクロロメタン	mg/L	0.2	−											
四塩化炭素	mg/L	0.02	−											
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	−											
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	−											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.4	−											
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	−											
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	−											
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	−											
チウラム	mg/L	0.06	−											
シマジン	mg/L	0.03	−											
チオベンカルブ	mg/L	0.2	−											
ベンゼン	mg/L	0.1	−											
セレン及びその化合物	mg/L	0.1	−											
ホウ素及びその化合物	mg/L	10	−											
ふっ素及びその化合物	mg/L	8	−											
アンモニア性窒素	mg/L	100	−											
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	mg/L		−											
窒素含有量	mg/L	−	−											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	−											
フェノール類含有量	mg/L	0.5	−											
銅含有量	mg/L	3	−											
亜鉛含有量	mg/L	2	−											
溶解性鉄含有量	mg/L	10	−											
溶解性マンガン含有量	mg/L	1	−											
クロム含有量	mg/L	2	−											
ニッケル含有量	mg/L	1	−											
燐含有量	mg/L	−	−											
ノルマルヘキサン抽出物出(鉱物油)	mg/L	5	−											
ノルマルヘキサン抽出物出(動植物油)	mg/L	10	−											
測定結果取得日			4月23日											

※カドミウム及びその化合物以下の項目は年2回(6月・12月)の測定

（4）ダイオキシン類分析結果　　（単位：pg-TEQ/L）

採　水　箇　所	採　取　日	分　析　日	測定結果	基準値	測定結果取得日
地　下　水　1				1（環境基準）	
地　下　水　2				1（環境基準）	
地　下　水　3				1（環境基準）	
放流水（サンプリングドレイン）				10（環境基準）	
水路（処分場などからの排出水）				1（環境基準）	
座禅川（水路との合流点）				1（環境基準）	

3．定期点検

①擁壁等

点　検　日	点検結果
令和8年4月15日	異常なし

②遮水工（遮水シート）

点　検　日	点検結果
令和8年4月15日	異常なし

③調整池（調整槽）

点　検　日	点検結果
令和8年4月23日	異常なし

④浸出水処理設備の機能

点　検　日	点検結果
令和8年4月23日	異常なし