
令和8年度　一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(最終処分場)

令和8年10月30日 更新

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

単位:t

	不燃物 (破砕処理施設)
4月	74.70
5月	67.79
6月	67.49
7月	83.07
8月	82.86
9月	55.05
10月	
11月	
12月	
1月	
2月	
3月	
合計	430.96

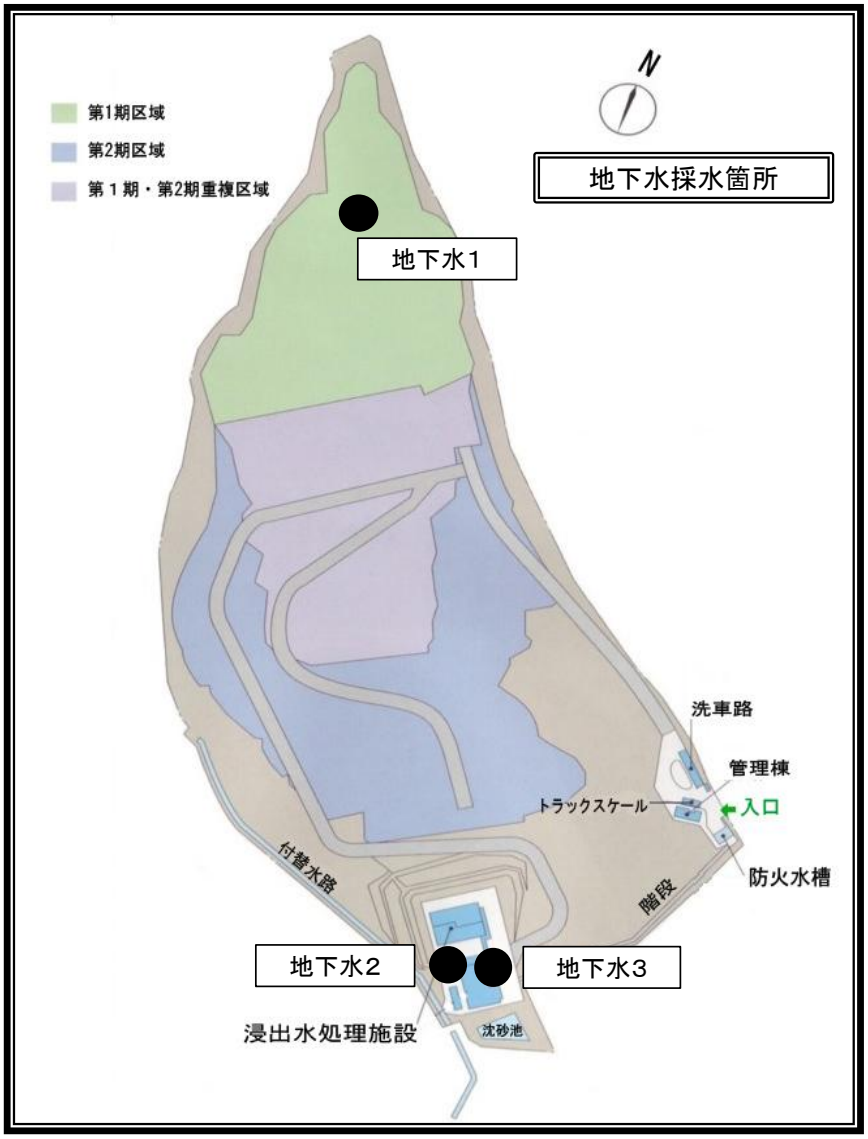

2. 水質検査結果

(1)地下水①

○地下水1

採取日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日							
水温(℃)	18.2	18.8	18.5	19.2	19.1							
電気伝導率(mS/m)	46	48	47	43	42							
塩素イオン(mg/L)	30	30	31	20	20							
測定結果取得日	4月23日	6月1日	6月29日	7月28日	8月25日							

○地下水2

採取日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日							
水温(℃)	18.0	19.3	18.9	19.2	20.1							
電気伝導率(mS/m)	130	130	120	110	130							
塩素イオン(mg/L)	290	250	240	200	280							
測定結果取得日	4月23日	6月1日	6月29日	7月28日	8月25日							

○地下水3

採取日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日							
水温(℃)	17.8	19.7	18.5	19.1	19.4							
電気伝導率(mS/m)	220	200	220	210	200							
塩素イオン(mg/L)	620	490	590	560	530							
測定結果取得日	4月23日	6月1日	6月29日	7月28日	8月25日							

(2)地下水②

水質測定項目	単位	地 下 水 2		地 下 水 3	
採水日	－	7月7日		7月7日	
採水時刻	－	9時13分		9時00分	
気温	℃	22.8		22.8	
水温	℃	19.2		19.1	
色度	度	3		1未満	
外観	－	透明・無色		透明・無色	
臭気	－	無臭		無臭	
水素イオン濃度(pH)	－	7.4		7.3	
全シアン	mg/L	不検出		不検出	
カドミウム	mg/L	0.0005未満		0.0005未満	
鉛	mg/L	0.005未満		0.005未満	
六価クロム	mg/L	0.01未満		0.01未満	
ひ素	mg/L	0.001未満		0.001未満	
総水銀	mg/L	0.0005未満		0.0005未満	
アルキル水銀	mg/L	不検出		不検出	
セレン	mg/L	0.001未満		0.001未満	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満		0.004未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満		0.005未満	
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満		0.0002未満	
測定結果取得日	－	7月28日		7月28日	

(3)放流水(採水箇所:サンプリングドレイン)

水質測定項目	単位	採水日 水質基準	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日							
採水時刻	−	−	9時36分	9時30分	9時51分	9時28分	9時45分							
気温	℃	−	18.0	19.6	22.0	22.8	27.8							
水温	℃	−	18.2	22.0	23.1	23.9	27.7							
色度	度	−	−	−	3	−	−							
外観	−	−	−	−	透明 無色	−	−							
臭気	−	−		−	無臭	−	−							
水素イオン濃度(pH)	−	5.8～8.6	7.4	7.6	7.6	7.0	6.1							
生物化学的酸素 要求量(BOD)	mg/L	60	<1	<1	<1	<1	<1							
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	60	5	4	3	5	6							
浮遊物質量(SS)	mg/L	60	<1	<1	<1	<1	<1							
大腸菌数	cfu/mL	800	<1	<1	<1	<1	<1							
カドミウム 及びその化合物	mg/L	0.03	−	−	0.0005未満	−	−							
シアン化合物	mg/L	1	−	−	不検出	−	−							
有機燐化合物	mg/L	0.2	−	−	0.1未満	−	−							
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	−	−	0.005未満	−	−							
六価クロム化合物	mg/L	0.2	−	−	0.01未満	−	−							
ひ素及びその化合物	mg/L	0.1	−	−	0.001未満	−	−							
水銀及びアルキル 水銀その他の水銀 化合物	mg/L	0.005	−	−	0.0005未満	−	−							
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	−	−	不検出	−	−							
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.003	−	−	不検出	−	−							
トリクロロエチレン	mg/L	0.1	−	−	0.003未満	−	−							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	−	−	0.001未満	−	−							
ジクロロメタン	mg/L	0.2	−	−	0.002未満	−	−							
四塩化炭素	mg/L	0.02	−	−	0.0002未満	−	−							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	−	−	0.0004未満	−	−							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	−	−	0.01未満	−	−							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	−	−	0.004未満	−	−							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	−	−	0.1未満	−	−							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	−	−	0.0006未満	−	−							
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	−	−	0.0002未満	−	−							
チウラム	mg/L	0.06	−	−	0.0006未満	−	−							
シマジン	mg/L	0.03	−	−	0.0003未満	−	−							
チオベンカルブ	mg/L	0.2	−	−	0.002未満	−	−							
ベンゼン	mg/L	0.1	−	−	0.001未満	−	−							
セレン及びその化合物	mg/L	0.1	−	−	0.001	−	−							
ホウ素及びその化合物	mg/L	10	−	−	1.1	−	−							
ふっ素及びその化合物	mg/L	8	−	−	0.11	−	−							
アンモニア性窒素	mg/L	100	−	−	0.1未満	−	−							
亜硝酸性窒素 及び硝酸性窒素	mg/L		−	−	8.4	−	−							
窒素含有量	mg/L	−	−	−	9.4	−	−							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	−	−	0.005未満	−	−							
フェノール類含有量	mg/L	0.5	−	−	0.025未満	−	−							
銅含有量	mg/L	3	−	−	0.02未満	−	−							
亜鉛含有量	mg/L	2	−	−	0.10	−	−							
溶解性鉄含有量	mg/L	10	−	−	0.05未満	−	−							
溶解性マンガン含有量	mg/L	1	−	−	0.02未満	−	−							
クロム含有量	mg/L	2	−	−	0.02未満	−	−							
ニッケル含有量	mg/L	1	−	−	0.02未満	−	−							
燐含有量	mg/L	−	−	−	0.12	−	−							
ノルマルヘキサン 抽出物出(鉱物油)	mg/L	5	−	−	1未満	−	−							
ノルマルヘキサン 抽出物出(動植物油)	mg/L	10	−	−	1未満	−	−							
測定結果取得日			4月23日	6月1日	6月29日	7月28日	8月25日							

※カドミウム及びその化合物以下の項目は年2回(6月・12月)の測定

（4）ダイオキシン類分析結果　　（単位：pg-TEQ/L）

採　水　箇　所	採　取　日	分　析　日	測定結果	基準値	測定結果取得日
地　下　水　1				1（環境基準）	
地　下　水　2				1（環境基準）	
地　下　水　3				1（環境基準）	
放流水（サンプリングドレイン）				10（環境基準）	
水路（処分場などからの排出水）				1（環境基準）	
座禅川（水路との合流点）				1（環境基準）	

3．定期点検

①擁壁等

点　検　日	点検結果
令和8年4月15日	異常なし
令和8年5月14日	異常なし
令和8年6月15日	異常なし
令和8年7月15日	異常なし
令和8年8月14日	異常なし
令和8年9月15日	異常なし

②遮水工（遮水シート）

点　検　日	点検結果
令和8年4月15日	異常なし
令和8年5月14日	異常なし
令和8年6月15日	異常なし
令和8年7月15日	異常なし
令和8年8月14日	異常なし
令和8年9月15日	異常なし

③調整池（調整槽）

点　検　日	点検結果
令和8年4月23日	異常なし
令和8年5月22日	異常なし
令和8年6月22日	異常なし
令和8年7月24日	異常なし
令和8年8月24日	異常なし
令和8年9月18日	異常なし

④浸出水処理設備の機能

点　検　日	点検結果
令和8年4月23日	異常なし
令和8年5月22日	異常なし
令和8年6月22日	異常なし
令和8年7月24日	異常なし
令和8年8月24日	異常なし
令和8年9月18日	異常なし